mittente

☒ Ordine

☐ Richiesta d'offerta

Porta a due ante con telaio a cassetta

RIWAG TÜREN®
Tel 041 859 00 10
E-Mail info@riwag.ch
Internet www.riwag.ch
Wegscheide 12, 6415 Arth

Data / incaricato/a _____

Riferimento _____

Quantità _____ Posizione: _____

Tipo di porta _____

Spessore _____

Lato cerniera (impiallacciatura o grezzo) _____

Lato battuta (impiallacciatura o grezzo) _____

Bordi _____

Porta

Trattamento porta

☐ prima mano ☐ bordi colore laminato _____

☐ verniciato colore RAL/NCS _____

☐ verniciato al naturale

ferramenta

montaggio ☐ serratura ☐ cerniera ☐ rostro antistrappo

Tipo serratura _____ perno _____ mm

larghezza testiera _____ mm distanza foro _____ mm

realizzazione ☐ BB ☐ RZ ☐ WC

altezza maniglia da bordo inf. _____ mm

lato cerniera anta principale ☐ sinistra ☐ destra

tipo cerniera _____

collocazione ☐ 2 pz. ☐ 3 pz. (asimm.) ☐ 3 pz. (centrati)

cerniera con bloccaggio perni ☐ si
apertura verso l'esterno

rostro antistrappo _____

collocazione ☐ 2 pz. ☐ 3 pz. collocazione secondo RIWAG

spioncino Ø _____ altezza _____ da bordo inferiore porta

cartella _____

catenaccio ☐ MSL 1808 ☐ MSL 1808 bacchetta rotonda

☐ BKS serratura a cariglione 1899 / 1895

☐ BKS cariglione antipanico 2390 / 1895

Valori richiesti ☐ EI 30

Vista frontale da lato cerniera

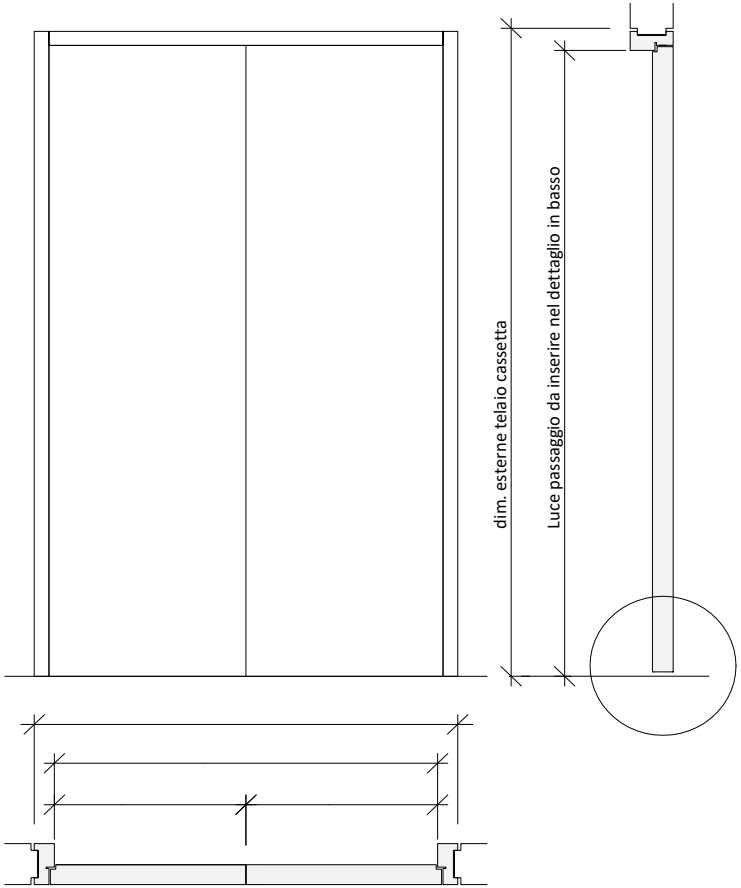

Telaio in luce (allargato)

☐ rovere g. pett. (a partire da 45mm)

☐ Telaio cass. impiallacc.*
(44, 50, 60mm)

Impiallacciatura: _____

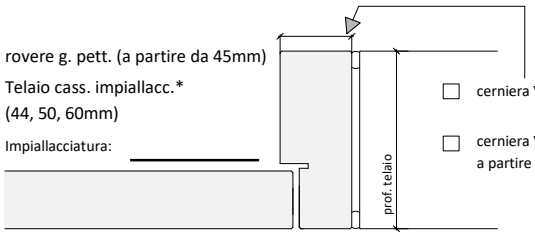

☐ cerniera VN a partire da spess. 45mm

☐ cerniera VX / cerniera nascosta
a partire da spess. 52mm

*(prot. antincendio solo bordi rovere, betulla o le. rosso)

intaglio

☐ intaglio

dimensioni della battuta _____

☐ non visibile

☐ battuta lato cerniera

☐ battuta lato battuta

☐ fermavetro forniti = largh. battuta 18 mm



☐ T1.0 ☐ T1.1 ☐ T1.2 ☐ T2.0 ☐ T2.1 ☐ T2.2

Articoli ecc. secondo documentazione vetro

☐ Montaggio vetro / tipo N° art. _____

☐ vetro non fornito / spess. vetro + valore-U _____

nastro di distanza ☐ 2mm ☐ 3mm ☐ _____

☐ vetro montato sopra 1000 m.s.m., m d'altitudine: _____

telaio a cassetta

Trattamento telaio cassetta

☐ prima mano

☐ verniciato colore RAL/NCS _____

☐ verniciato al naturale

realizzazione

☒ a filo



☐ aria _____mm

☐ Planet US montato

☐ fresata Planet tipo: ____

Tel. cassetta a 2 parti

☐ rovere g. pett.

(sasmoplan o simile non fornito)

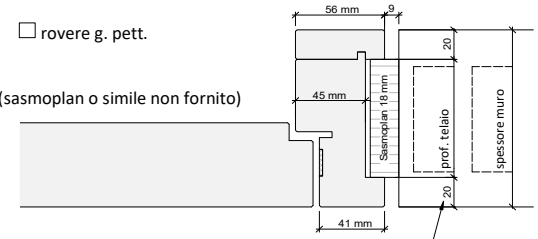

con cerniere invisibili 32mm

Freigabe: 30.09.2022 / DRS